Разрез по котловану А-А

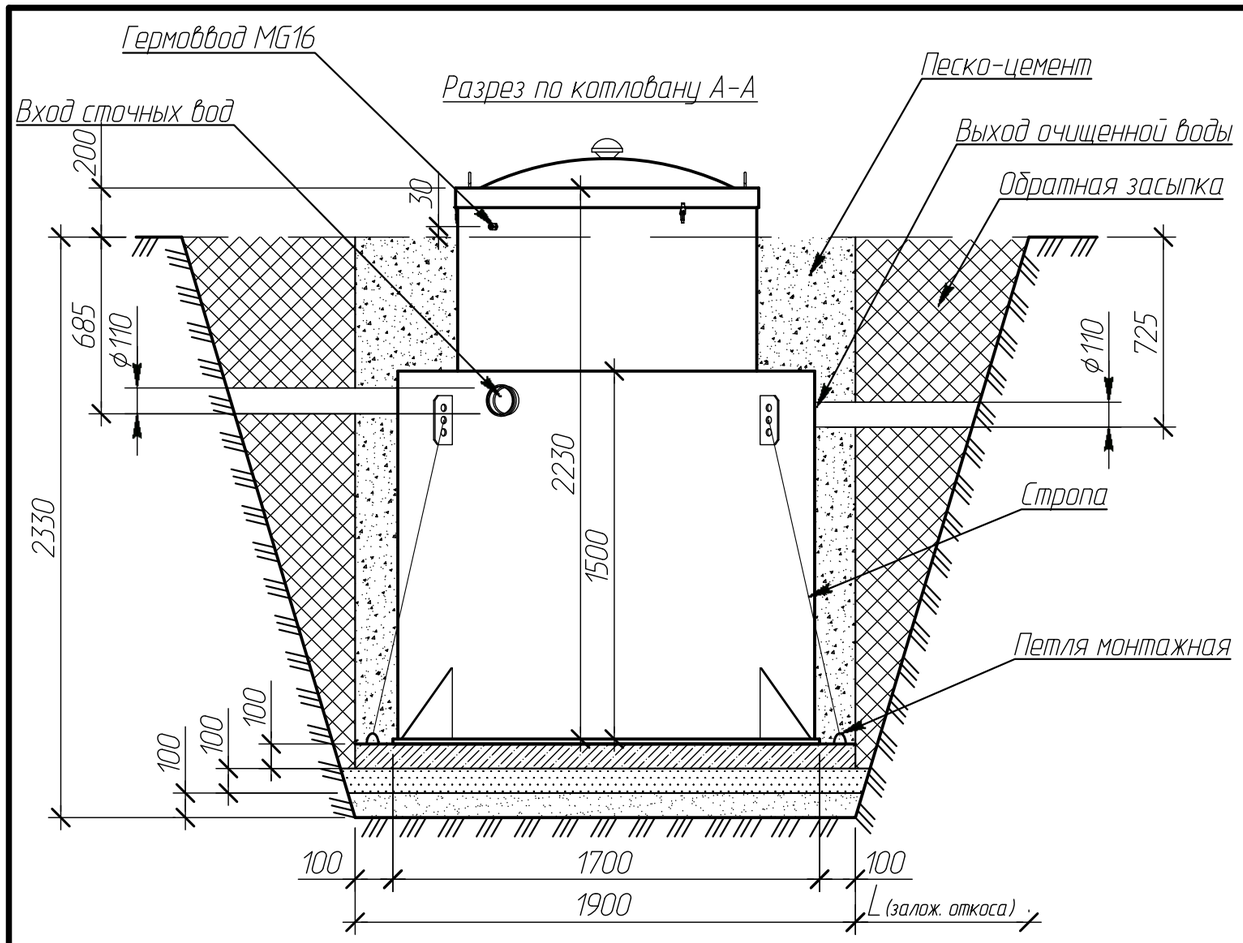

Вид сверху

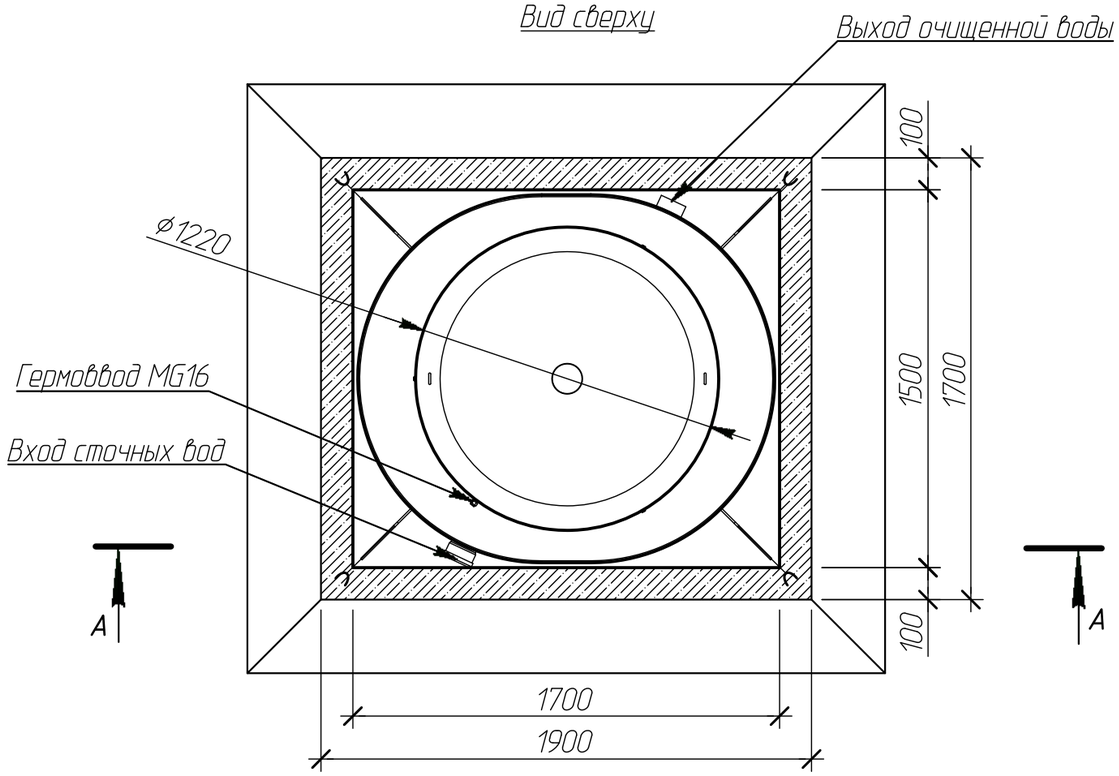

Таблица №1

Грунты	Крутизна откосов при глубине выемки, м (отношение высоты к заложению)		
	1,5	3,0	5,0
Насыпные неуплотненные	56(1:0,67)	45(1:1)	38(1:1,25)
Песчаные и гравийные влажные	63(1:0,5)	45(1:1)	45(1:1)
Глинистые:			
супесь	76(1:0,25)	56(1:0,67)	50(1:0,85)
суглинок	90(1:0)	63(1:0,5)	53(1:0,75)
глина	90(1:0)	76(1:0,25)	63(1:0,5)
Лессы и лессовидные сухие	90(1:0)	63(1:0,5)	63(1:0,6)
Моренные:			
песчаные, супесчаные	76(1:0,25)	60(1:0,57)	53(1:0,75)
суглинистые	78(1:0,2)	63(1:0,5)	57(1:0,65)

Узел А

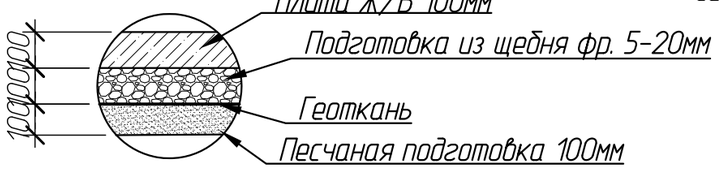

Бетонная плита армируется сеткой с шагом 50 х 50



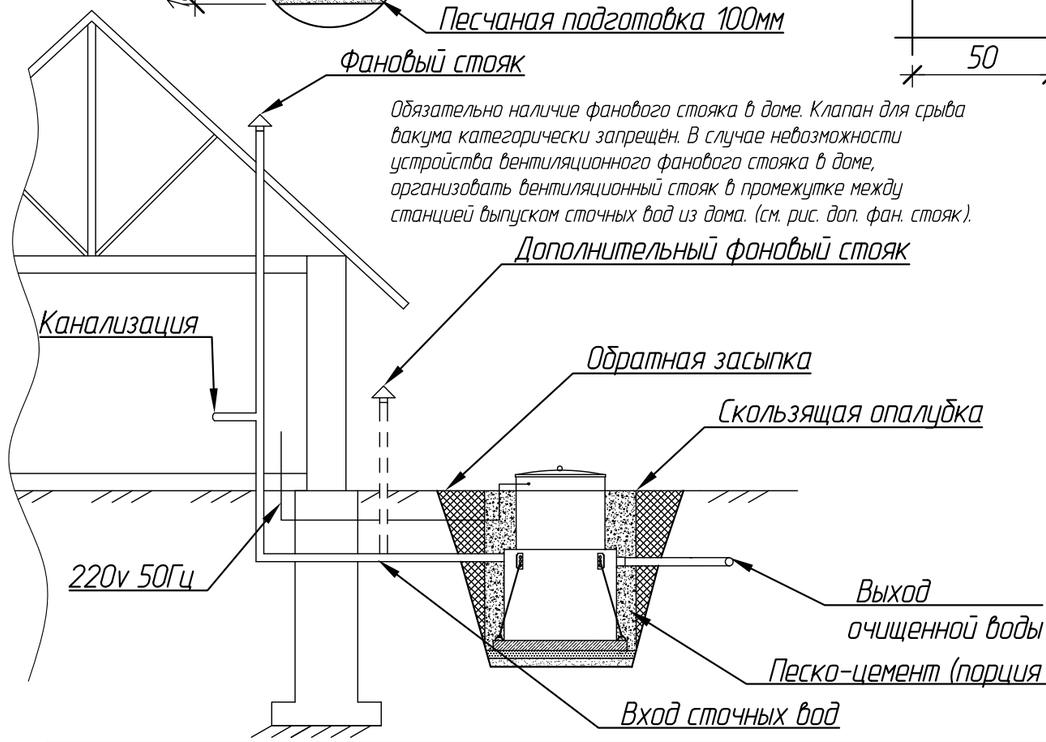

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Чертил		Острикова А.В.			
Проверил		Перекальский А.А.			20.01.15

Alta Bio 7 V4.2.0.oav

Монтажная схема

Разрез А-А М1:25, вид сверху М1:25.

Операция	Лист	Листов
МС	24	24

Компания Alta Group

\\acads\acads\acad\alta group\основная продукция\alta bio\alta bio 7\version\ab 7 v4.2.0.oav